


QUADRI ELETTRICI

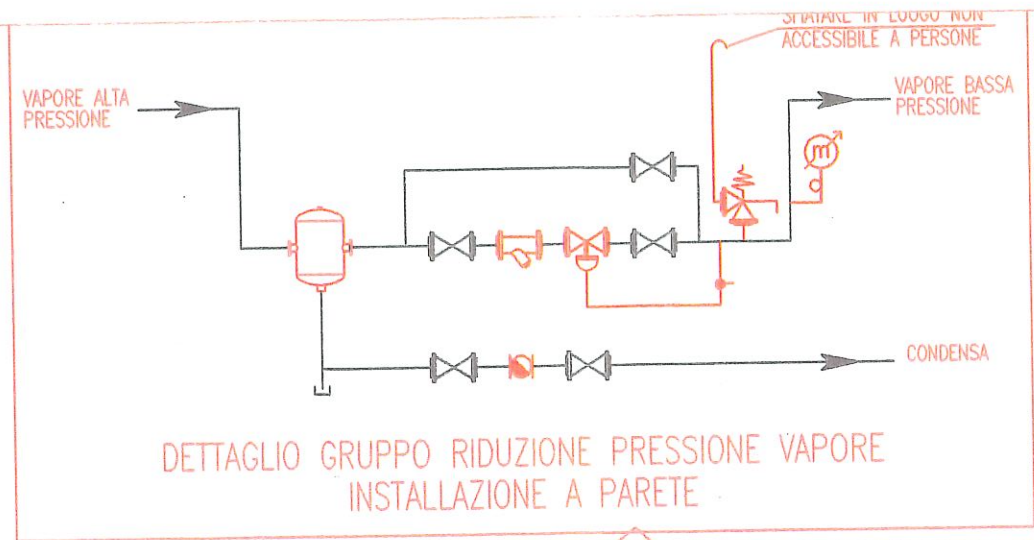

TUBAZIONI ACQUA CALDA  
CDZ DEPOSITO SPORCO DN40

TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA  
CDZ DEPOSITO SPORCO DN50

P=2.7%

INTERCAPIE PER  
PASSAGGIO IMPIANTI  
TRA CORPO 'A' E CORPO 'B'

20 V3,5-CC1  
15 C1,5-CC1  
32 AC-CC1  
40 AC-CC1  
65 ACB-CC1

65 AC-CC1  
125 ACB-CC1

50 AC-CC1  
65 ACB-CC1

20 C3,5-CC1  
32 V6-CC1

32 AC-CC1 40 AC-CC1

32 AC-CC1  
25 AC-CC1

ZONA  
LAVAGGIO

ZONA  
PREPARAZIONE

20 C3,5-CC1

25 V3,5-CC1

125 ACB-CAO  
50 AC-CAO

25 AR-FBO  
65 ACB-CAO

50 ACB-CC2  
65 V6-CC2  
50 C6-CC2

PER DETTAGLIO  
VEDI DIS. MC150

CONDENSA A VAPORE

15 V1,5-CAO

20 V0,5-CAO

15 C0,5-CAO

IMPIANTO  
AUTOCCL.  
AUTOCCL.  
IMPIANTO

UFFICIO  
CONTROLLO

MATERIALE  
STERILE

SPU

CONSEGNA  
MAT. STERILE

ARRIVO E DEPOSITO  
BIANCHERIA PULITA

ARRIVO  
CARRELLI

STERILIZZAZIONE

PER DETTAGLIO  
VEDI DIS. MC150

FILTRO

50 ACB-CC2  
32 AC-CC2

REI 120  
AC-CAO

50 ACB-CAO

25 ACB-CAO

40 ACB-CAO

32 ACB-CAO

32 ACB-CAO

40 ACB-CAO

25 ACB-CAO

20 ACB-CAO

50 ACB-CAO

50 AC-CAO

-2.60

-3.75

-2.30

-4.30

-4.30