



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali per la UOC
SPreSAL DELLA ASL ROMA 1 .**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

CALZATURA DI SICUREZZA SCARPA ALTA/BASSA

Codice: DI

Marcatura **CE**

Marcatura a norma :

EN 345 S1

oppure

EN 345 S2

Puntale rinforzato in acciaio

impatto fisico 200 J


Suola antiscivolo, antistatico, antiolio,
antiacido, resistente alla perforazione.

Tomaia idrorepellente, traspirante, isolante dal
freddo, resistente agli idrocarburi, antiacido.

Protezione del metatarso se alta

Assorbimento di energia al tallone

Dispositivo di II categoria

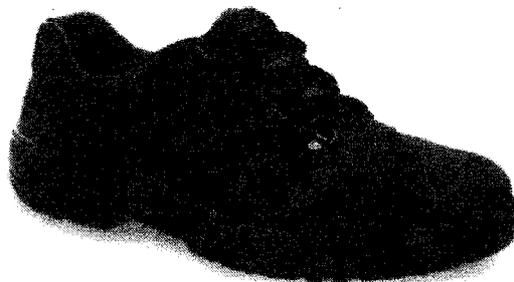

CAMPO D'IMPIEGO

Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di schiacciamento, abrasioni,

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura.

Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

Lo smaltimento deve avvenire secondo le procedure aziendali.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nelle radiologie (es spostamenti portatili radiologici), blocchi operatori e/o servizi ove si producono radiazioni ionizzanti.

al

PROTEZIONE DEL CAPO

I dispositivi di protezione individuale del capo, comunemente chiamati elmetti o caschi, sono sostanzialmente dei copricapo dotati al loro interno di particolari sostegni che mantengono distaccato il capo dal casco stesso al fine di attutire un eventuale urto. Possono essere dotati di una cinghia sottogola per evitarne la caduta, quando si opera in determinate posizioni.


Hanno lo scopo di proteggere la parte superiore della testa da possibili lesioni procurate in caso di:

- caduta di oggetti;
- urto o schiacciamento contro oggetti o protuberanze;
- contatto con parti calde o fredde;
- contatto con elementi in tensione elettrica.

Codice fornitura: G1

ELMETTO STANDARD

Marcatura **CE**
 Marcatura **EN 397**
 Dispositivo di II categoria
 Bardatura regolabile
 Con fascia antisudore intercambiabile e
 bordino rialzato a grondaia
 Sottogola snodato
 Predisposizione agganci per cuffie afoniche o
 visiera
 Sostituire almeno ogni 12 mesi di impiego la
 bardatura interna completa;
 Sostituire il DPI almeno ogni 5 anni di
 impiego.

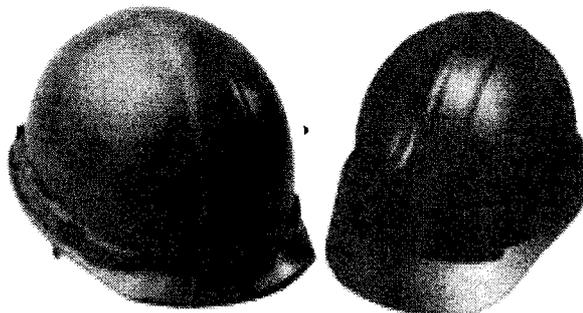

CAMPO DI IMPIEGO

lavorazioni che si svolgono sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati nonché nei lavori di demolizione; lavori e accesso in passaggi o locali angusti ed entro impianti industriali.

RACCOMANDAZIONI

Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito. Al fine di garantire la massima protezione degli operatori si consiglia quanto segue:

- sostituire la fascia antisudore in modo da avere sempre il massimo comfort;
- sostituire almeno ogni 12 mesi di impiego la bardatura interna completa;
- sostituire il DPI almeno ogni 5 anni di impiego.

ATTIVITÀ E/O REPARTI OVE NE È PREVISTO L'USO

A disposizione del personale tecnico per accessi in cantieri e condizioni similari

Codice fornitura: F12

INSERTI AURICOLARI


Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
Notificato(XXXX)

Marcatura **EN 352.2**

Dispositivo di II categoria

Materiale in polimero espanso morbido

Monouso

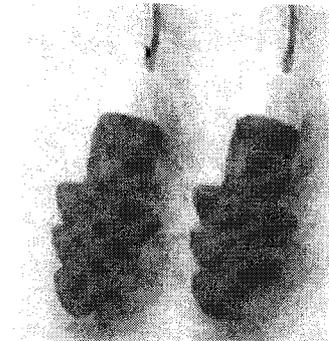

CAMPO DI IMPIEGO

Da utilizzare nei luoghi di lavoro in cui è possibile l'esposizione del lavoratore a livelli di rumore superiore a 80 db. (A)

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzare il DPI, abbia subito danni di entità consistente, in caso deve essere messo fuori uso e sostituito.
Conservare le cuffie in contenitori in ambienti asciutti e non contaminati.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Attività in genere dove si sviluppa un livello di rumore superiore a 80 db(A)..giardinieri, operatori tecnici, riparatori meccanici ecc.ecc.

A handwritten signature or initials, possibly 'DR', located at the bottom right of the page.

Codice: E7

GIUBBOTTO TERMICO ANTIPIOGGIA E ANTIVENTO

Marcatura **CE**
Marcatura **EN 342- 343**
Dispositivo di I categoria
Esterno idrorepellente
Traspirante
Con cappuccio inserito nella fascia del collo
Elastico stringi vita
Maniche staccabili
Non DPI



CAMPO DI IMPIEGO

Da utilizzare nelle attività di lavoro in ambienti freddi o a basse temperature

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nelle camere fredde o celle frigorifere.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

Codice: D2

STIVALE ALTO CALZATURA DA LAVORO


Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 347 O2**

Alto al ginocchio

Suola antiscivolo, antistatico, antiolio,
antiacido, resistente alla perforazione.

Assorbimento di energia al tallone

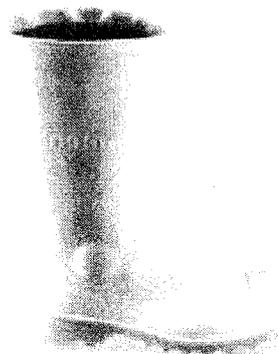

CAMPO D'IMPIEGO

Da utilizzare nei luoghi caratterizzati dalla presenza massiva di liquidi di natura biologica, e chimica

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura.

Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

Lo smaltimento deve avvenire secondo le procedure aziendali.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Blocchi operatori, sala autoptica, e/o altre UU.OO. ove nella fase di lavoro ci sono grandi sversamenti di liquidi.